




INFORMACJA

Z dniem 10-06-2010 zmieniony zostaje układ wyprowadzeń króćców centrali wentylacyjnej „**MISTRAL P**”. Parametry techniczne central, jak charakterystyka przepływowa, sprawność temperaturowa czy wymiary zewnętrzne central nie ulegają zmianie.

Zgodnie z rysunkiem poniżej w nowych centralach króćce wylotowe (NAWIEW, DO WYRZUTNI) wykonane są na tylnej ścianie centrali.



Wykonanie prawe (MISTRAL P)
z wylotami od tyłu

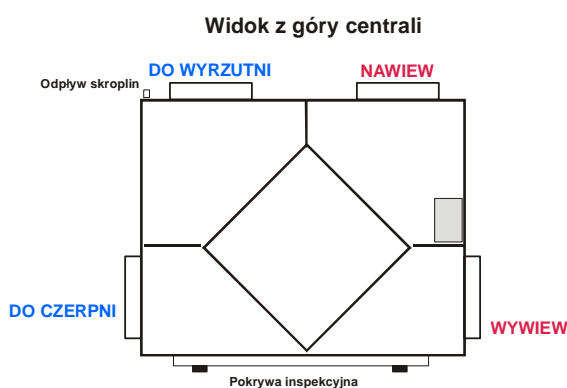

Wykonanie lewe (MISTRAL P)
z wylotami od tyłu

Zaletą takiego układu kanałów jest zapewnienie większej „swobody” dostępu do układów automatyki centrali, co w przypadku serwisu urządzenia nie będzie wymagało konieczności zdemontowania kanałów wentylacyjnych.

W przypadku już istniejących projektów, w których zastosowano centrale MISTRAL P z wszystkimi króćcami z boku, zaleca się zamianę central i wykonanie instalacji zgodnie z nowym układem króćców. Jednak w razie braku takiej możliwości, istnieje możliwość wykonania centrali podwieszanej zgodnie z projektem, jednak należy to wyraźnie określić w uwagach podczas składania zamówienia.

specjalista ds. technicznych
mgr inż. Robert Kasperski